

新型コロナウイルス感染拡大防止の為のお願い事項

拝啓 時下ますますご清栄の事とお喜び申し上げます。
平素は、格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
主題の件、この度の新型コロナウイルス感染症が各地にも影響を及ぼし、感染者が急増して
いますので感染防止策として下記をお願いいたします。
大変ご迷惑をおかけ致しますが、青少年育成の為の吹奏楽フェスティバルを実施できるように、
ご理解とご協力をお願い致します。

敬具

記

(1) 演奏者及び各団体関係者様へのお願い

- 吹奏楽フェスティバルに参加される団体関係者の方は別紙にて2週間の記録をお願い致します。
- セッティングに関してですが、事前に席を固定にて配備します。
- 各固定席には除菌シートを配備するので気になる部分の除菌をお願い致します。
- 演奏者は前の団体の演奏時に観客席にて待機していただきますので、
音合わせ室⇒観客席⇒演奏⇒音合わせ室⇒終了となります。
手荷物等は音合わせの部屋にて管理をお願いします。
終了次第手荷物を取り、速やかに退館をお願いします。
- 各団体の演奏者の方には別紙にて誘導の予定です。
別紙参照
- 観客については、各団体の演奏時のみ関係者の入場を許可します。
- 観客については、各団体にて事前に把握をお願い致します。

(2) 観客で来館される方へのお願い

- 吹奏楽フェスティバルに参加される観客の方で下記に該当する場合、入館をお断りいたします。
(症状や接触は、過去2週間に該当が無いか確認してください。)
 - ・発熱、せき、のどの痛みなどの症状が出ている方。
 - ・だるさ、息苦しさ、体が重く感じる、嗅覚や味覚異常等の症状が出ている方。
 - ・同居家族や身近な知人に、新型コロナウイルス感染症への感染が疑われる方がいる方。
 - ・感染拡大している地域や外国へ訪問した方、または、その方と接触している方。
- 各団体に事前にチケットを配布しますので、当日必ず提出していただき、忘れた場合は入場できないものとします
- 当日はチケットの裏側に住所・氏名・当日の体温・連絡先・団体名を明記して受付に提出してください。
※個人情報について
 - ・新型コロナウイルス感染拡大防止のため、関係各所からご連絡することがありますが、
その他 の用途では使用することはありません。
 - ・取得した個人情報は、紛失や漏洩などが発生しないよう厳重に取扱います。
- 来館時間は、各団体の演奏時間の30分前からとさせていただきます。
- 各関係者の演奏終了後には、速やかに退館をお願い致します。


(3) 感染予防の為の取組み

- 安芸区民文化センター大ホールは最大550名の観客収容人員となっております。
- 観客については、人数を制限させていただきます。
- 出入り口にはアルコール消毒液を設置しています。
- 受付時に除菌シートをお渡しします。
気になる部分の除菌を各自にて行ってください。
- 施設に入った瞬間からマスクの着用をお願い致します。
- 観客の方には別紙にて誘導の予定です。
別紙参照
- 待ち時間については、1m間隔にて並んで頂きます。
- 厚生労働省が開発した新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)は陽性者と接触した可能性
について通知を受けることができ、感染の拡大防止に寄与するので
アプリの登録をお願い致します。

(4) 今後について

今後の状況次第では中止もしくは無観客にて開催する場合があります。

以上

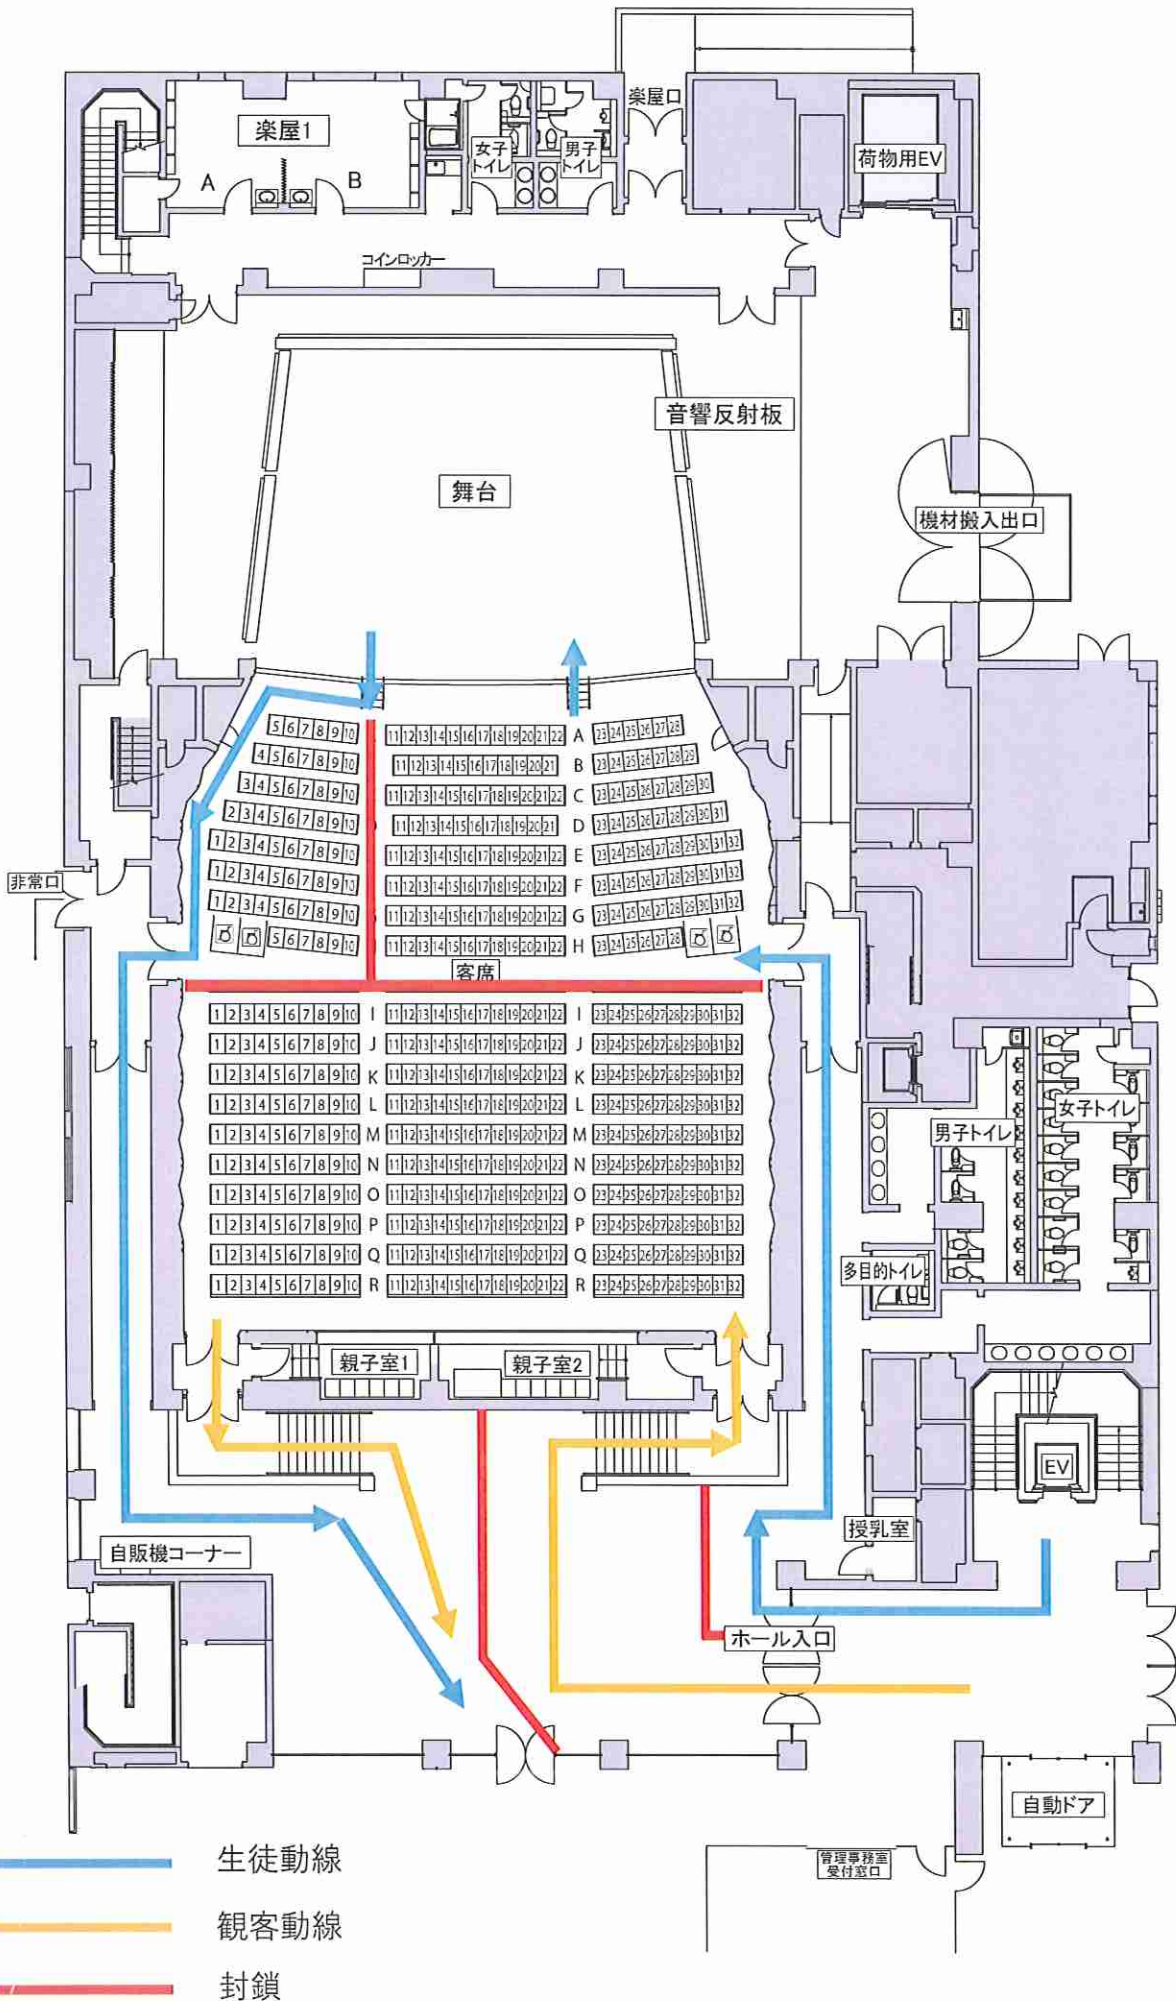

- 生徒動線
- 観客動線
- 封鎖

学校同行者体調記録表

学校名() 引率者責任者氏名()

- ① 平熱を超える発熱（概ね 37 度 5 分以上） ② 咳（せき）、のどの痛みなど風邪の症状
 ③ だるさ（倦怠感）、息苦しさ（呼吸困難） ④ 味覚や嗅覚の異常

NO	氏名	本日の 体温(°C)	体調記録表（2週間の間）において、異常がなければ各項目に✓をすること。				備考
			①	②	③	④	
引率者		.					
引率者		.					
引率者		.					
引率者		.					
1		.					
2		.					
3		.					
4		.					
5		.					
6		.					
7		.					
8		.					
9		.					
10		.					
11		.					
12		.					
13		.					
14		.					
15		.					
16		.					
17		.					
18		.					
19		.					
20		.					
21		.					
22		.					
23		.					
24		.					
25		.					

※枠が不足する場合は、用紙を追加してください。